


Konstruktionsaufbau System NE/TE + Holzdielenboden

Zwischengeschosßdecken gegen beheizte Räume gleichartiger Nutzung

Anforderungen gem. EN 1264
(DIN 4725) $R_{\lambda, Da} > 0,75 \text{ m}^2\text{K/W}$

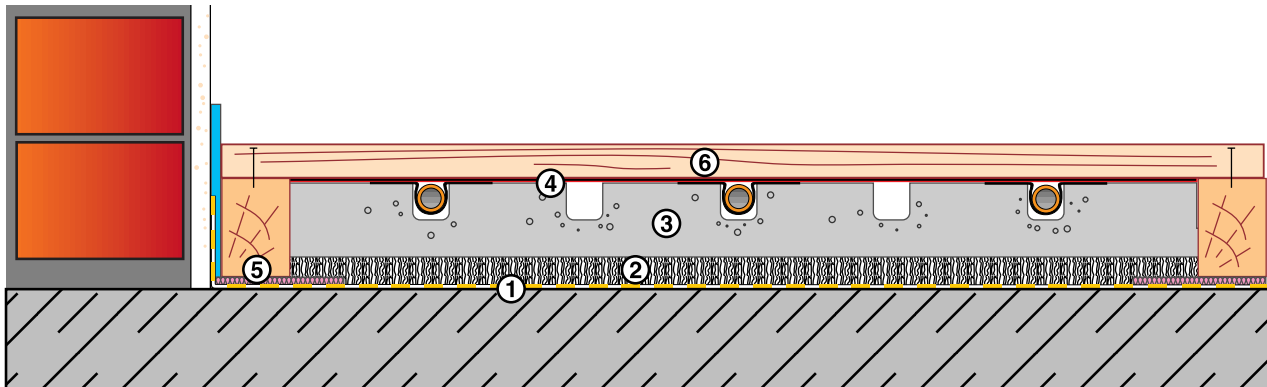

- 1 PE-Folie bzw. PVC-Quellschweißfolie
- 2 Blähschiefer Trockenschüttung
- 3 Systemelemente Fußbodenheizung NE/TE
- 4 Abdeckblech verzinkt + PE-Gleitfolie
- 5 Lagerhölzer auf Filz-/Kokos-Streifen schwimmend
- 6 Holzdielendoden mit Lagerholz verschraubt

THERMO[®]
LUTZ

Mitglied im
BVF
Bundesverband
Flächenheizungen e.V.

THERMOLUTZ GmbH & Co.
Heizungstechnik KG

In Laisen 58
72766 Reutlingen
Telefon 0 71 21/94 44-0
Telefax 0 71 21/94 44-22

www.thermolutz.de